


中华人民共和国国家标准 (GB 50059-2011) : 35kV~110kV变电站设计规范 [Code for Design of 35kV~110kV Substation]

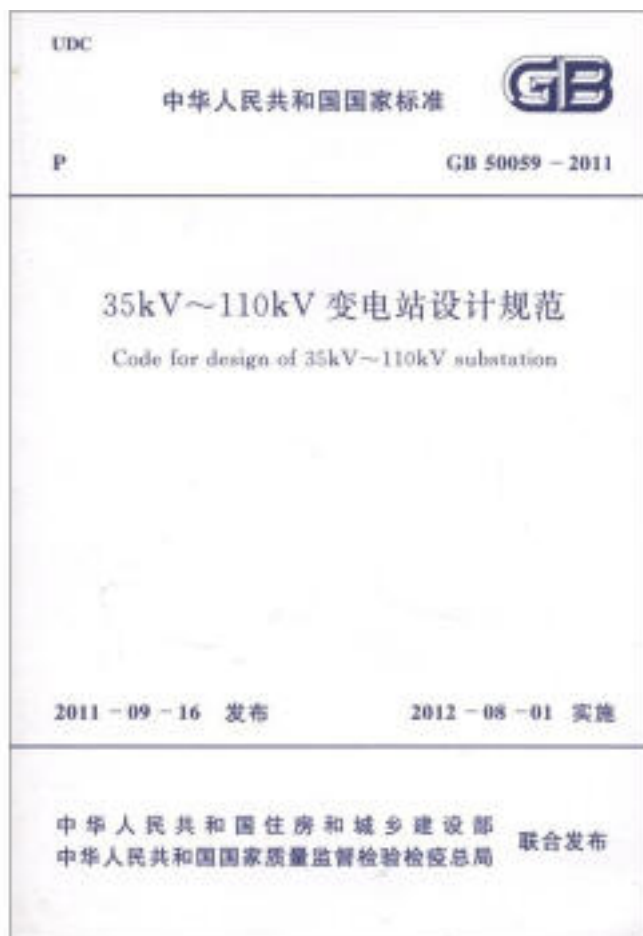

[中华人民共和国国家标准 \(GB 50059-2011\) : 35kV~110kV变电站设计规范 \[Code for Design of 35kV~110kV Substation\]_下载链接1](#)

著者:中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
编

[中华人民共和国国家标准 \(GB 50059-2011\) : 35kV~110kV变电站设计规范 \[Code for Design of 35kV~110kV Substation\]_下载链接1](#)

标签

评论

京东商品正品保障，放心、快捷，值得信赖！不错不错，一直在京东购买。

考试利器，，相信京东的品质，一如既往的好！

书没事，但是包裹每次都要烂

很好，质量很好，值得购买，很不错，物流也很快！！！会再次光顾的！

此用户未填写评价内容

东西不错，物流很给力

注册电气工程师考试必备书记，书的质量还是很不错的，建议购买。

不错，值得购买。。。。。。

正版标准，很不错，开始看咯

速度快，包装好，书的质量也好

质量实在一般，不值这些钱，还不如网上下载打印呢！

还不错。。。。。。。

质量不错，正品。

考试用书 质量不错 发送及时

考注电用的，就是没什么优惠

很好，真的很值得购买，国家标准

京东图书很好，价格很给力。书也更好。

没发现问题，应该是正版。

好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

设计院用的规范，价格再便宜点就更好了

非得让我说十个字，我就说十个字吧

考证用的，没啥过多评价，质量还可以

正版书，考试用的，便宜

看着还不错，挺像正版的，关键是价格也像正版！！！！

正版质量没得说，赞一个！

在京东购物方便，是正品非常好。

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

书没什么问题，就是有点脏，可能是放久了

专业必备 很实用，正版

不错，正版图书，网购超级方便！

书内容全面讲解清晰很好很实用

送货蛮快，质量好，是正版。

是我需要的专业书籍，还不错

正版书籍，价格在比较的几个店里比较便宜，到手观看后感觉很好。可惜发货比较慢，所以给四星。

正版、速度快

东西很好

好东西

还行吧

还算可以啦，个别书皮有些脏

就是有点贵，而且好多其他规范没有

标准是正版的，不错。

纸张厚薄不一样，颜色不一样，非正版，为高仿。

书的质量参差不齐。很多没表摸

正版

不错

好

物流很快，书也是正版

不错，很有帮助

东西不错服务不错京东不错

很好很好的书，不错，一如既往支持京东

goodgoodgood

是正版，很好，很实用。

很好，都是专业考试必备，点赞

《中华人民共和国国家标准（GB 50059-2011）：35kV～110kV变电站设计规范》共分8章和3个附录。其主要内容：总则、站址选择和站区布置、电气部分、土建部分、消防、环境保护、劳动安全和职业卫生、节能。其中，除站址选择和站区布置、电气部分、土建部分等章节内容进行修订、补充外，新增内容有消防、环境保护、劳动安全与职业卫生、节能等。

发货快物流快字迹清晰

还不错的。。。。。。。。。

还不错，是正版，很厚实，就是有点贵

塔塔不不不不不不不不不不

质量好，物流很快。。。

搞变电设计的都应该看看！！

不错我很满意,京东服务也好

中华人民共和国国家标准（GB 50059-2011）：35kV～110kV变电站设计规范 .

一般般啦！！！！！！！！

因为写论文要用到，不想上网查，所以就顺便买了一本。

京东自营！！！我买的是旧书吗，这么破，有油污，粘了土擦都擦不掉，折痕不忍直视

国家正版规范 做电气的可以看看

考试必备 搞活动不到6折

还行，已经用上了，，。。。。。

规范印刷质量不错，注电考试资料。

非常不错的商品，京东是我的首选。

考试用的，印刷可以，字大，看着不费劲

很好的，很优惠，挺好。。。。

物流很及时，书的质量也不错

好书，学习就要买正版！

正品不错正品不错正品不错

工作上需要的，值得一看，有帮助。

评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000评价10000000

电气注册工程师考试必备书籍，涉及到行业标准及规范

知识点比较全，物流很给力

书页都是皱的，还脏脏的，幸好内容没损坏

买来学习用的，不过内容不多，想学学电力系统主接线什么的，不知道买什么合适

很好，挺好的，不错的，喜欢的

考试必备，很有帮助，值得购买

质量好，物流快，值得

正版图书，京东送货就是快。

很好很不错的一本书，以后还回来京东购买。

很好很强大，谁用谁知道

正版，考试需要，慢慢看吧

好好好好好好好好好好好好好好

专业书籍，利于深入了解

考试和设计必备规范之一

还没用，不过感觉应该还不错。

设计工作者的必备用书

东西不错，快递速度也快

[ZZ]写的[SM]很好！与书为友

一个和谐的社会，是我们共同的需求；一个和谐的社会，才能孕育出个个人才。高尔基曾说过：书籍是人类进步的阶梯。

书像一个世外桃源，能让人如痴如醉在里面；书像一位循循善诱的老师，不但教给人丰富的知识，而且陶冶了人的情操；书是人与人之间互相沟通的纽带，可以通过它沟通思想、彼此息息相通……如果与书为友，社会就能和谐，不信，你听听。

很好的书籍，很实用，考试正好需要~~~~~

正版 快递很快 第二天送到

有帮助的，不过来的时候角有点折了。

非常非常的好

考试工作必备，买来考试

考注册电气工程师必备工具书

帮朋友买的，朋友说很好！

打折太小了，希望实惠点！

送货很快。服务态度好。

专业必备，利于深入理解。质量不错，很专业，满意

好.....

要是能统一发货就好了

是正版书籍，完好无损，物流也不错

苦，不是好滋味。人尝胆汁、黄连，其味即苦也。然而，偏就有卧薪尝胆者，明知味苦，定要[SM]尝之。何故？用以励志也。苦行、苦斗、苦恋、苦苦地折磨自己，坚忍、执著，心甘情愿、锲而不舍，“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。苦，至此便成为一种境界。为追求一种目的，达到一种境界，虽苦犹乐，甘之如饴。苦之极，亦乐之极也。读书之苦乐亦如此也。就本人自身而言我看过很多书,所以我也爱书,自然知道读书的苦与乐[ZZ][NRJJ]

正版的规范书，物流很给力，很快就到手了。

用京东白条买的，很不错的服务。东西不错！

很好的东西 十分满意

考试用书，必须买

很不错的书，对我帮助很大

不错。○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

还不错~~~~~

感觉质量一般！没有想象的好！

正版值得拥有，价格实惠。

帮同事买的，还可以！ 正版，注册电气工程师考试必备！ 价格比书店便宜不少！

不错 很好哦

考注册电气工程师用的，祝自己能过！！

书的质量还可以。内容清晰。

真的，真的是真的！！！！！！

必须要买，不买不行啊。。。

质量不错，对工作挺有帮助的。。。。

工具书，字没几个，价格不低

大爱啊，活动买的，超值好书。

公司的办公用品都是在京东买的，发货快而且实惠，书籍齐全

书不错，就是快递速度慢，原来宣传第二天到，结果等了四五天，也没有提前电话同志。

注电推荐规范哦

很好，活动很给力，很不错。

正版规范，价格实惠，值得购买

不错的一本书

伴随我考试保驾护航，加油，

优惠券抵八元，花5元购买，很划算

标准很难买试很难考标准很难买试很难考

考试必备品啊，服务不错

是正版的，没有问题，慢慢看吧

正版，一个赞！！！！不错！

5 消防 5.0.1

变电站内建筑物、构筑物的耐火等级，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。 5.0.2

变电站内建筑物、构筑物与站外的民用建筑物、构筑物及各类厂房、库房、堆场、储罐之间的防火净距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；变电站内部的设备之间、建筑物与构筑物之间及设备与建筑物及构筑物之间的最小防火净距，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。

5.0.3

变电站应对主变压器等各种带油电气设备及建筑物配备适当数量的移动式灭火器，主控制室等设有精密仪器、仪表设备的房间，应在房间内或附近走廊内配置灭火后不会引起污损的灭火器。移动式灭火器设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 5.0.4

屋外油浸变压器之间，当防火净距小于现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的规定值时，应设置防火隔墙，墙应高出油枕顶，墙长应大于贮油坑两侧各1.0m，屋外油浸变压器与油量在600kg以上的本回路充油电气设备之间的防火净距，不应小于Sm。 5.0.5

变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室，以及其他有充油电气设备房间的门，应向疏散方向开启，当门外为公共走道或其他房间时，应采用乙级防火门。

5.0.6

电缆从室外进入室内的人口处与电缆竖井的出、入口处，以及控制室与电缆层之间，应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔的措施。 5 消防 5.0.1

变电站内建筑物、构筑物的耐火等级，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。 5.0.2

变电站内建筑物、构筑物与站外的民用建筑物、构筑物及各类厂房、库房、堆场、储罐之间的防火净距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；变电站内部的设备之间、建筑物与构筑物之间及设备与建筑物及构筑物之间的最小防火净距，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。

5.0.3

变电站应对主变压器等各种带油电气设备及建筑物配备适当数量的移动式灭火器，主控

制室等设有精密仪器、仪表设备的房间，应在房间内或附近走廊内配置灭火后不会引起损坏的灭火器。移动式灭火器设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 5.0.4

屋外油浸变压器之间，当防火净距小于现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的规定值时，应设置防火隔墙，墙应高出油枕顶，墙长应大于贮油坑两侧各1.0m，屋外油浸变压器与油量在600kg以上的本回路充油电气设备之间的防火净距，不应小于Sm。 5.0.5

变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室，以及其他有充油电气设备房间的门，应向疏散方向开启，当门外为公共走道或其他房间时，应采用乙级防火门。

5.0.6

电缆从室外进入室内的人口处与电缆竖井的出、入口处，以及控制室与电缆层之间，应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔的措施。

5 消防 5.0.1

变电站内建筑物、构筑物的耐火等级，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。 5.0.2

变电站内建筑物、构筑物与站外的民用建筑物、构筑物及各类厂房、库房、堆场、储罐之间的防火净距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；变电站内部的设备之间、建筑物与构筑物之间及设备与建筑物及构筑物之间的最小防火净距，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。

5.0.3

变电站应对主变压器等各种带油电气设备及其建筑物配备适当数量的移动式灭火器，主控室等设有精密仪器、仪表设备的房间，应在房间内或附近走廊内配置灭火后不会引起损坏的灭火器。移动式灭火器设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 5.0.4

屋外油浸变压器之间，当防火净距小于现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的规定值时，应设置防火隔墙，墙应高出油枕顶，墙长应大于贮油坑两侧各1.0m，屋外油浸变压器与油量在600kg以上的本回路充油电气设备之间的防火净距，不应小于Sm。 5.0.5

变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室，以及其他有充油电气设备房间的门，应向疏散方向开启，当门外为公共走道或其他房间时，应采用乙级防火门。

5.0.6

电缆从室外进入室内的人口处与电缆竖井的出、入口处，以及控制室与电缆层之间，应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔的措施。

5 消防 5.0.1

变电站内建筑物、构筑物的耐火等级，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。 5.0.2

变电站内建筑物、构筑物与站外的民用建筑物、构筑物及各类厂房、库房、堆场、储罐之间的防火净距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；变电站内部的设备之间、建筑物与构筑物之间及设备与建筑物及构筑物之间的最小防火净距，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。

5.0.3

变电站应对主变压器等各种带油电气设备及其建筑物配备适当数量的移动式灭火器，主控室等设有精密仪器、仪表设备的房间，应在房间内或附近走廊内配置灭火后不会引起损坏的灭火器。移动式灭火器设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 5.0.4

屋外油浸变压器之间，当防火净距小于现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的规定值时，应设置防火隔墙，墙应高出油枕顶，墙长应大于贮油坑两侧各1.0m，屋外油浸变压器与油量在600kg以上的本回路充油电气设备之间的防火净距，不应小于Sm。 5.0.5

变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室，以及其他有充油电气设备房间的门，应向疏散方向开启，当门外为公共走道或其他房间时，应采用乙级防火门。

5.0.6

电缆从室外进入室内的人口处与电缆竖井的出、入口处，以及控制室与电缆层之间，应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔的措施。

5 消防 5.0.1

变电站内建筑物、构筑物的耐火等级，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。

5.0.2
变电站内建筑物、构筑物与站外的民用建筑物、构筑物及各类厂房、库房、堆场、储罐之间的防火净距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；变电站内部的设备之间、建筑物与构筑物之间及设备与建筑物及构筑物之间的最小防火净距，应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。

5.0.3

变电站应对主变压器等各种带油电气设备及建筑物配备适当数量的移动式灭火器，主控制室等设有精密仪器、仪表设备的房间，应在房间内或附近走廊内配置灭火后不会引起污损的灭火器。移动式灭火器设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

5.0.4
屋外油浸变压器之间，当防火净距小于现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的规定值时，应设置防火隔墙，墙应高出油枕顶，墙长应大于贮油坑两侧各1.0m，屋外油浸变压器与油量在600kg以上的本回路充油电气设备之间的防火净距，不应小于Sm。

5.0.5
变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室，以及其他有充油电气设备房间的门，应向疏散方向开启，当门外为公共走道或其他房间时，应采用乙级防火门。

5.0.6

电缆从室外进入室内的人口处与电缆竖井的出、入口处，以及控制室与电缆层之间，应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分隔的措施。

好好好哦啊啊啊啊后哦袄啊哈，正版 给力

考试收藏用

手感不错，像个小本本，白皮书

是正品，都挺好的！纸质也不错

正版规范的哦，支持一个。

送货很快，可惜其中有一本像是被水泡过的一样，都皱起来了，还发黄

书很快就收到了，发给大家了……好、及时……

正品、实惠、包装完好

书不错 快递很快 使用优惠券便宜

不错

wetwetwetwetwetwetwettttttttttttttttttttt

： 暂时还没发现缺点哦

工具书还要有什么好心得

书是正版的，印刷很清楚，送货有点慢

是正版。买规范就怕不是正版啊

送货速度很快，书印刷清晰，是正版。

速度非常快，质量很好

不错，速度快，质量也还不错

送货也比较及时，很满意。

很好，考试用，还没看

赞赞赞赞赞

是正版，就是发货太慢了

不错的书，参考资料不错的书，参考资料不错的书，参考资料不错的书，参考资料不错的书，参考资料不错的书，参考资料

京东自营又重新采购的，服务很好，书的质量也不错

最新标准，好长时间才有货卖，还付了运费，很不错

正版书，非常好，送货很速度！

考试用书,印刷质量很好，京东邮递速度快！

纸质挺好 就是很多规范没货

东西不错，速度一贯这么快。

便宜，送货快，上午下单下午就到了，快递人员很好~

这么薄的一本书，打印的花不了10块钱，还好用了券，不然亏死了

35kV~110kV变电站设计规范 就是一次性用品。

ok,还可以啦，希望再有优惠。

计划出版社正版出版书籍

电气必备，印刷质量不错。

书籍正版，包装良好，发货迅速

规范是正版的，字迹清晰，内容丰富，值得拥有

没有多少内容，卖那么贵

 正版书籍，印刷清晰，质量有保障，打折加活动很便宜，可以节省不少米。

[中华人民共和国国家标准（GB 50059-2011）：35kV~110kV变电站设计规范 \[Code for Design of 35kV~110kV Substation\]_下载链接1](#)

书评

[中华人民共和国国家标准（GB 50059-2011）：35kV~110kV变电站设计规范 \[Code for Design of 35kV~110kV Substation\]_下载链接1](#)