


中华人民共和国电力行业标准（DL/T 1275-2013）：1000kV变压器局部放电现场测量技 [Guide for On-site Partial Discharge Measurement for 1000kV Power Transformers]

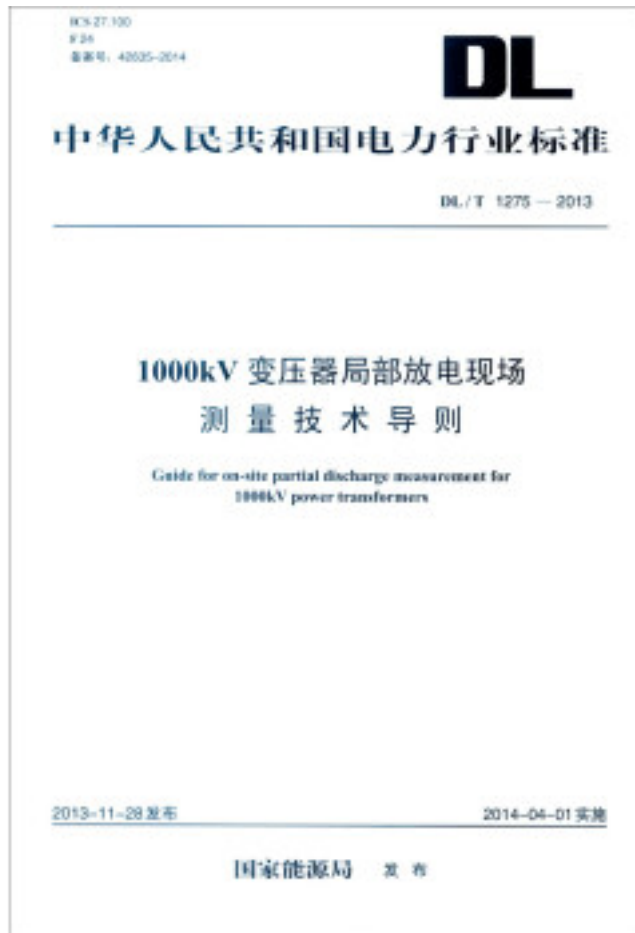

[中华人民共和国电力行业标准（DL/T 1275-2013）：1000kV变压器局部放电现场测量技
\[Guide for On-site Partial Discharge Measurement for 1000kV Power
Transformers\]_下载链接1](#)

著者:国家能源局 编

[中华人民共和国电力行业标准（DL/T 1275-2013）：1000kV变压器局部放电现场测量技
\[Guide for On-site Partial Discharge Measurement for 1000kV Power
Transformers\]_下载链接1](#)

标签

评论

[中华人民共和国电力行业标准（DL/T 1275-2013）：1000kV变压器局部放电现场测量技
\[Guide for On-site Partial Discharge Measurement for 1000kV Power
Transformers\] 下载链接1](#)

书评

[中华人民共和国电力行业标准（DL/T 1275-2013）：1000kV变压器局部放电现场测量技
\[Guide for On-site Partial Discharge Measurement for 1000kV Power
Transformers\] 下载链接1](#)